


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi tuulutatav põrand Kertopuust taladel	
Projekteerija	Töö nr	PLAP 3101
	Kuupäev	

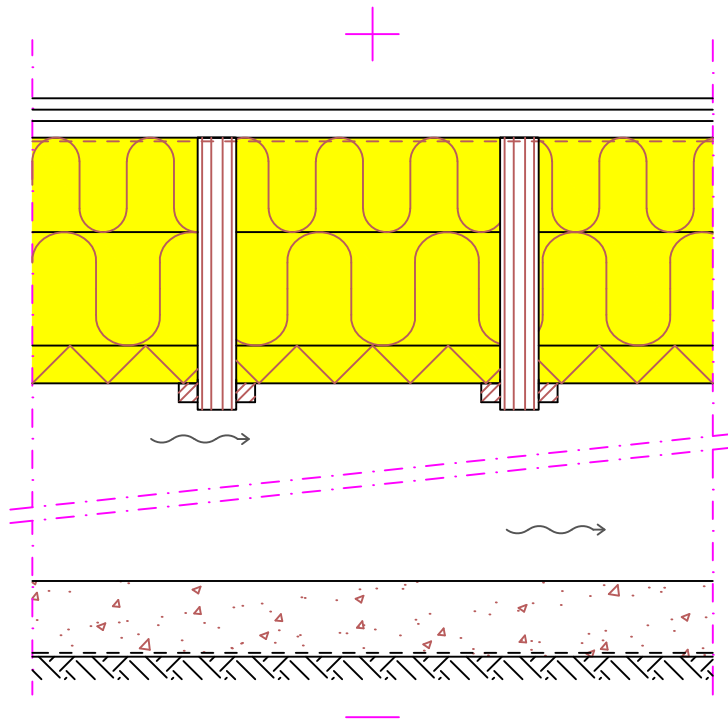

Konstruksioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- 2*15 mm Gyproc GL 15 põrandaplaat kahes kihis
- 22 mm Hõrelaudis 22x100 mm, samm 300 mm
- Aurutõke ISOVER VARIO
- Kandekonstruksioon vastavalt ehitustehnilistele nõuetele, siin Kerto-S 51x360 mm, samm 400 mm
- 275 mm Põrandasoojustus ISOVER KL33
- 50 mm Soojustus/tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31 Facade
- Soojustuse tugilaudis, siin 25x25 mm
- >800 mm Ventileeritav vahe
- Kappillaartõusu takistav kiht, nt kergkruus
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100

U-arv 0,14 W/m²K