


Objekt	Sisu	Poolsooja ruumi välissein, puitkarkass, puitlaudis
Projekteerija	Töö nr	PLUS 1101A
	Kuupäev	

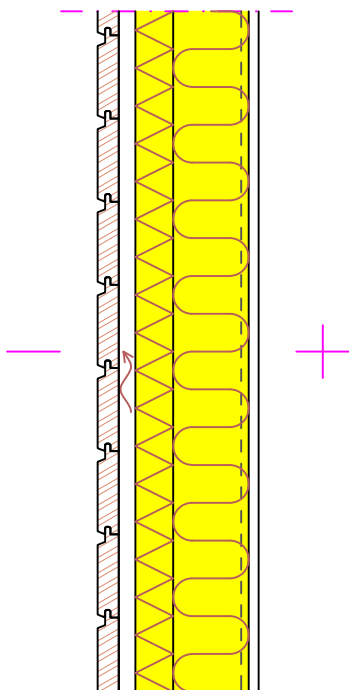

	Fassaadikate
22 mm	Roovitus 22x100mm sammuga 600mm, õhkvahe
50 mm	Tuuletõke ja soojustus, ISOVER RKL31 Facade
100 mm	Soojustus, ISOVER KL33 ja puitkarkass 50x100mm sammuga 600mm Aurutõke ISOVER VARIO
13 mm	Kipsplaat GYPROC GN 13 või GEK 13

U-arv 0,22 W/m²K

Soojusjuhtivus:

VARIANT	ISOLATSIOONIKIHT	U-ARV
A	ISOVER KL33 100mm + RKL31 FACADE 50mm	U=0,22 W/m ² K
B	ISOVER KL33 100mm + RKL31 FACADE 30mm	U=0,26 W/m ² K
C	ISOVER KL33 125mm + RKL31 EJ FACADE 25mm	U=0,23 W/m ² K
D	ISOVER KL33 150mm	U=0,25 W/m ² K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000 \text{ W/m}^2\text{K}$.