


Objekt	Sisu Vahelagi	
Projekteerija	Töö nr	TU_VT61
	Kuupäev	

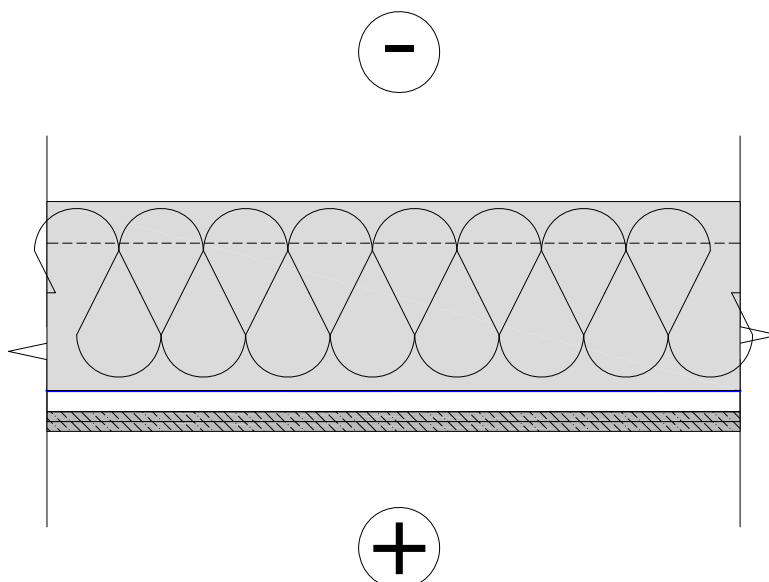

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA:

	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
250 mm	Mineraalne puistevill ISOVER InsulSafe®
195 mm	45 x 195 Kandev puitkarkass s. 1200, C24
	Aurutõkkekile ISOVER Vario® Xtra / ISOVER VapoBlock
28 mm	28 x 70 puitroovitus s. 300
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN

Tulepüsimusklass: REI 30  
U-arv: 0,163 W/m<sup>2</sup>K

Tingimused:

Koormus: 7 kN/tala

Seina kõrgus: 4 m

Puidu tugevusklass: C14

U-arvu parandustegur  $\Delta U = 0,000 \text{ W/m}^2\text{K}$