


Objekt	Sisu Välistsein	
Projekteerija	Töö nr	TU_YT68
	Kuupäev	

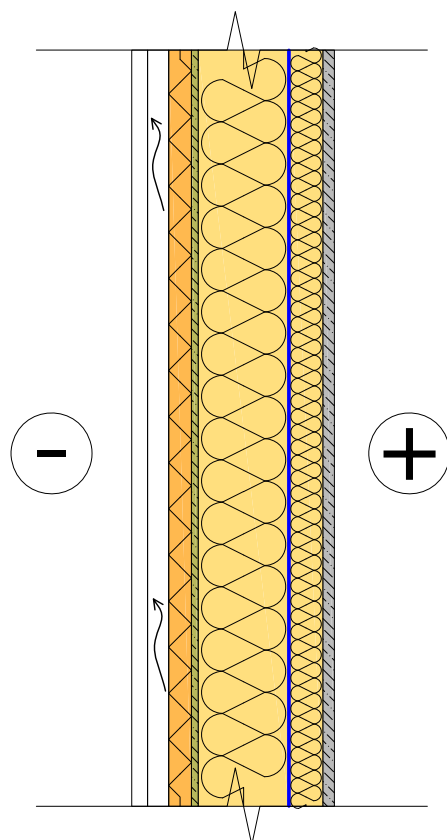

#### KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

	Tagant ventileeritud fassaadikate
28 mm	28 x 70 Puitroov
30 mm	Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31 Facade / ISOVER RKL31 Facade
9 mm	Tuuletõkkekipsplaat Gyproc GTS 9 / GHS 9, ühenduskohad teibitud
120 mm	Puitkarkass 45 x 120 s. 600 / mineraalvill ISOVER KL33 125mm Aurutõkkekile ISOVER Vario® Xtra või ISOVER VapoBlock
45 mm	Puitkarkass 45 x 45 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 50mm
15 mm	Tuuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF

Tulepüsimusklass: EI 60

U-arv: 0,201 W/m<sup>2</sup>K

Tingimused:

Seina kõrgus: 3 m

Puidu tugevusklass: C14

U-arvu parandustegur  $\Delta U = 0,000$  W/m<sup>2</sup>K