


Objekt	Sisu Tulepüsivusjoonised Puitkarkass-vaheseinad	
Projekteerija	Töö nr	TU_VS3
	Kuupäev	

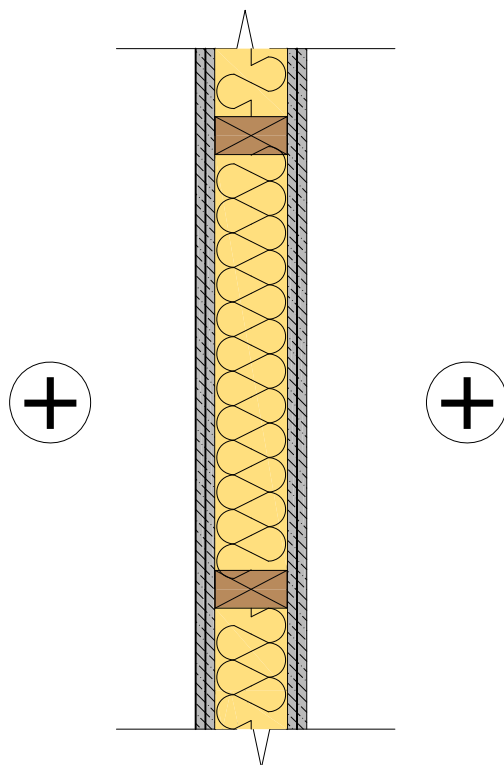

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13+13 mm Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 2 x kipsplaat GYPROC GN13
 >95 mm Puitkarkass vähemalt 45x95 mm, s.600mm + mineralvill ISOVER KL AKU või KL37
 vastavalt karkassi paksusele
 13+13 mm 2 x kipsplaat GYPROC GN13
 Viimistlus vastavalt seletuskirjale

Tulepüsivusklass: REI 30
 Testiraport: VTT-C-2149-07
 Lubatud maksimaalne kõrgus: 4000 mm
 Karkassiruum täies mahus täidetud isolatsioonimaterjaliga !