


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi tuulutatav pörand R/B-õõnespaneelil	
Projekteerija	Töö nr	PLAP 3201
	Kuupäev	

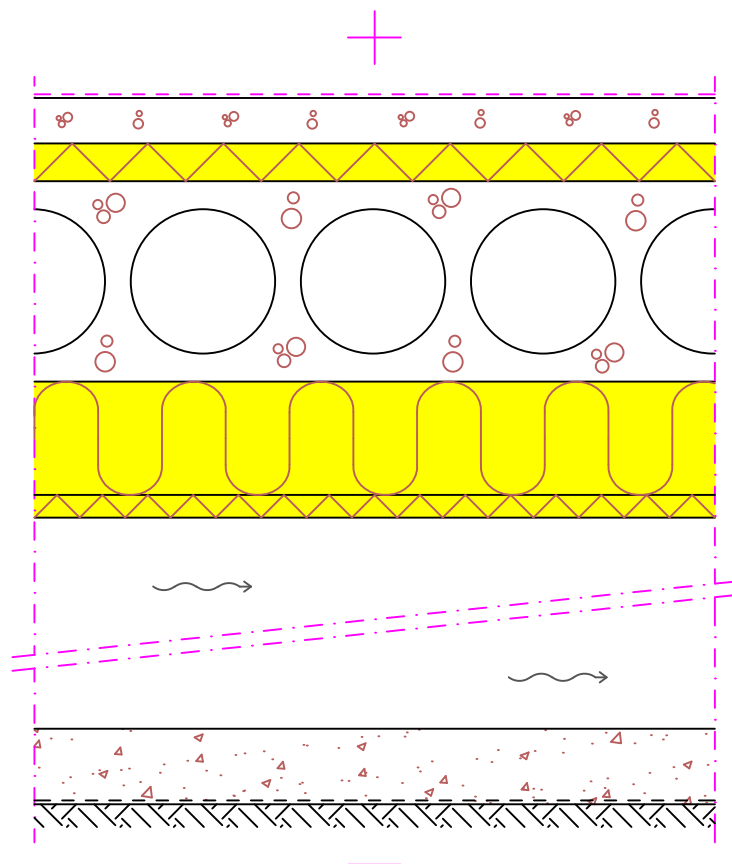

Konstruksioon ülevalt alla:

- Linoleum
 - 60 mm R/B-plaat
 - 50 mm Koormustaluv mineraalvillaplaat ISOVER OL-P
 - Kandekonstruksioon R/B-õõnespaneel, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 - 150 mm Pörandasoojustus ISOVER KL33
 - 30 mm Tuuletõke/soojustus ISOVER RKL31 FACADE, mehaanilised kinnitused 4 tk/m²
 - >800 mm Ventileeritav vahe
 - Kapillaartõusu takistav kiht, nt kergkruus
 - Filterkangas (vajadusel)
 - Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100
- U-arv 0,14 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = \Delta U_f = 0,010 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mehaanilised kinnitused läbivad isolatsioonikihti.