


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi välissein, puitkarkass, tellisvooder	
Projekteerija	Töö nr	PLUS 1201
	Kuupäev	

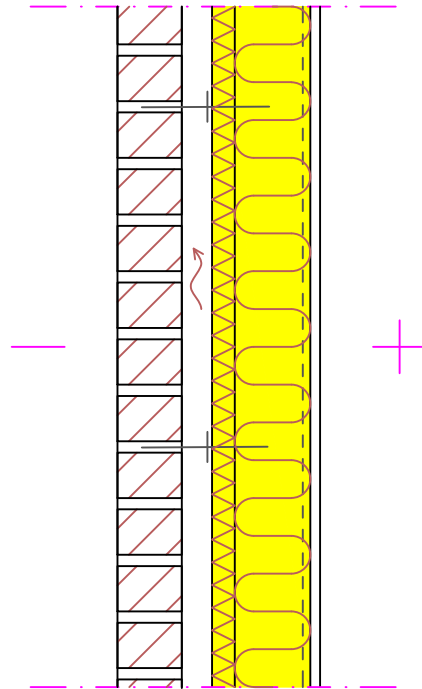

	Tellisvooder
40 mm	Ventileeritav õhkvahe
30 mm	Tuuletõke ja soojustus, ISOVER RKL31 Facade
100 mm	Soojustus, ISOVER KL33 ja puitkarkass 50x100 mm sammuga 600 mm
	Aurutõke ISOVER VARIO
13 mm	Kipsplaat GYPROC GN 13 või GEK 13

U–arv 0,26 W/m<sup>2</sup>K

U–arvu parandustegur  $\Delta U = \Delta U_f = 0,001 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Roostevabad müürisidemed 4 tk/m<sup>2</sup> läbi tuuletõkke.