


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi lagi, R/B-õõnespaneellagi, pehme villaplaat	
Projekteerija	Töö nr	PLYP 1201A
	Kuupäev	

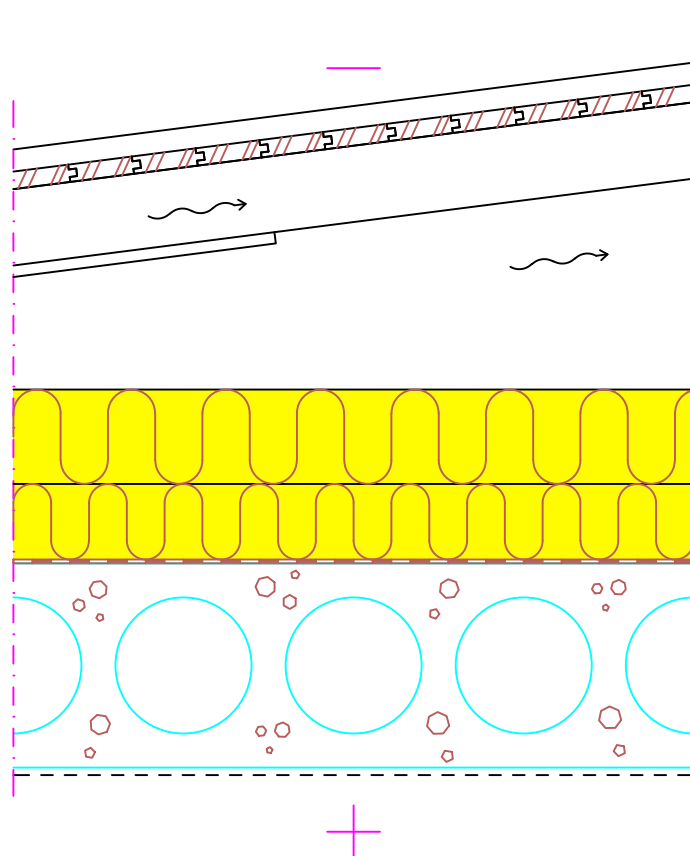

KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

- Katuse aluskate vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 Servades katusesarikate vahel tuulesuunaja
 Tuulutatav õhkvahe
 225 mm Soojustus ISOVER KL 33
 Katusekonstruktsioon vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 Aurutõke (kummituumenkate TL2) vajadusel
 265 mm R/B-õõnespaneel, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- U-arv 0,14 W/m²K

Soojajuhtivus:

VARIANT	ISOLATSIOONIKIHT	U-ARV
A	ISOVER KL 33 225mm	U=0,14W/m ² K
B	ISOVER KL 33 100mm + KV 041 200mm	U=0,12W/m ² K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K.