


Objekt	Sisu Tulepüsivusjoonised Puitkarkass-vaheseinad	
Projekteerija	Töö nr	TU_VS1
	Kuupäev	

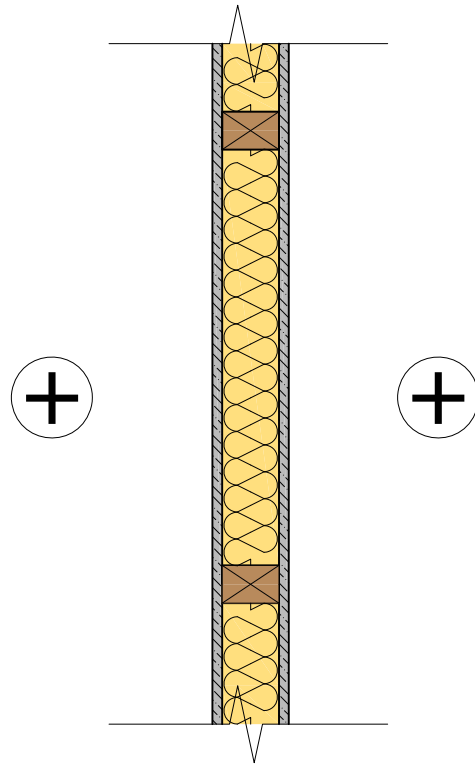

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13 mm	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
≥70 mm	Kipsplaat GYPROC GN13 Puitkarkass vähemalt 45x70 mm, s.600mm + mineraalvill ISOVER KL AKU või KL37 vastavalt karkassi paksusele
13 mm	Kipsplaat GYPROC GN13 Viimistlus vastavalt seletuskirjale

Tulepüsivusklass: EI 30  
 Testiraport: VTT-C-2149-07  
 Lubatud maksimaalne kõrgus: 3000 mm  
 Karkassiruum täies mahus täidetud isolatsioonimaterjaliga !