


Objekt	Sisu Tulepüsivusjoonised Puitkarkass-vaheseinad	
Projekteerija	Töö nr	TU_VS2
	Kuupäev	

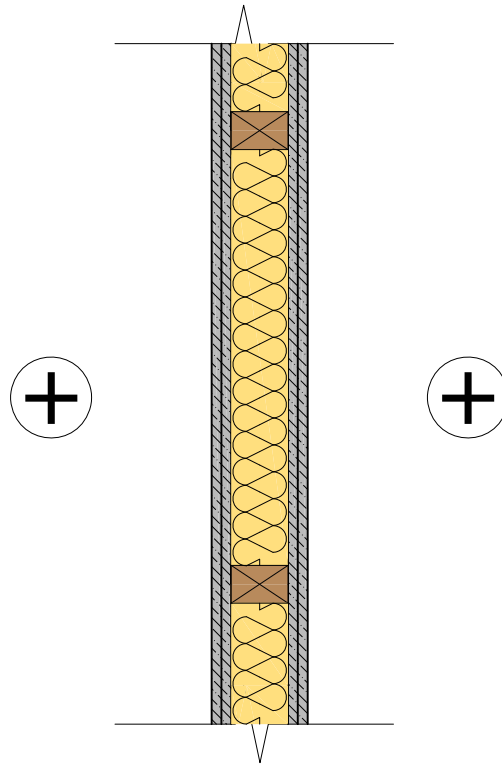

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13+13 mm	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
>70 mm	2 x kipsplaat GYPROC GN13
	Puitkarkass vähemalt 45x70 mm, s.600mm + mineraalvill ISOVER KL AKU või KL37
	vastavalt karkassi paksusele
13+13 mm	2 x kipsplaat GYPROC GN13
	Viimistlus vastavalt seletuskirjale

Tulepüsivusklass: EI 60
 Testiraport: VTT-C-2149-07
 Lubatud maksimaalne kõrgus: 3800 mm
 Karkassiruum täies mahus täidetud isolatsioonimaterjaliga !