


Objekt	Sisu Välistsein	
Projekteerija	Töö nr	TU_YT76
	Kuupäev	

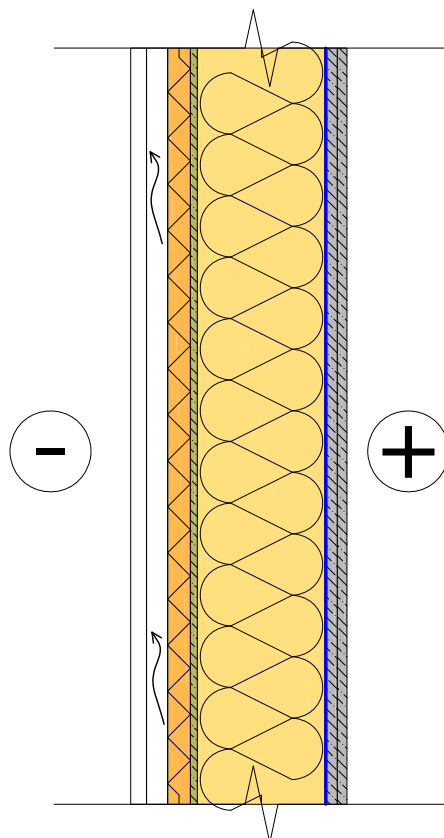

#### KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

- 30 mm Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31 Facade, ühenduskohad teibitud
- 9 mm Tuuletõkkekipsplaat Gyproc GTS 9 / GHS 9
- 170 mm Puitkarkass 45 x 170 s. 600 / mineraalvill ISOVER KL33 175mm  
Aurutõkketile ISOVER Vario® Xtra / ISOVER VapoBlock
- 15 mm Tuletõkkekipsplaat Gyproc PROTECT F või GKF
- 13 mm Kipsplaat Gyproc GN

Tulepüsimusklass: REI 60

U-arv: 0,181 W/m<sup>2</sup>K

#### Tingimused:

Koormus: 25 kN/post

Seina kõrgus: 3 m

Puidu tugevusklass: C24

U-arvu parandustegur  $\Delta U = 0,000$  W/m<sup>2</sup>K