


Objekt	Sisu Välistsein	
Projekteerija	Töö nr	TU_YT79.2
	Kuupäev	

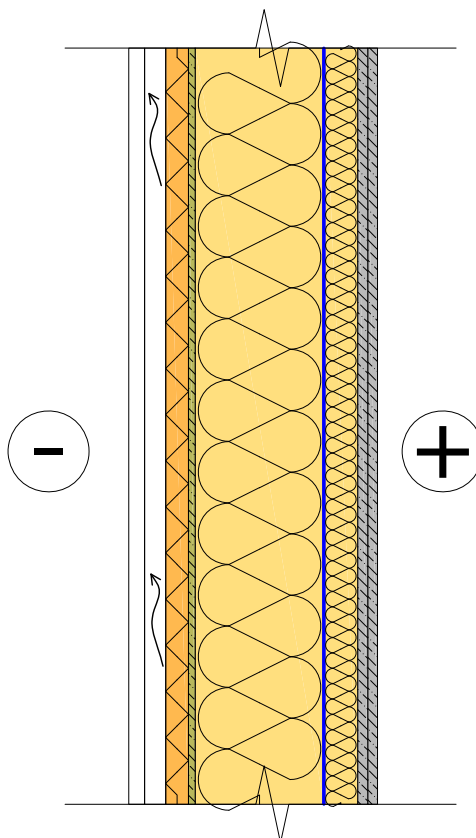

KONSTRUKTSIOON VÄLJAST SISSE:

	Tagant ventileeritud fassaadikate
28 mm	28 x 70 Puitroov
30 mm	Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31 Facade, ühenduskohad teibitud
9 mm	Tuuletõkkekipsplaat Gyproc GTS 9 / GHS 9, ühenduskohad teibitud
170 mm	Puitkarkass 45 x 170s. 600 / mineraalvill ISOVER KL33 175mm Aurutõkkekile ISOVER Vario® Xtra / ISOVER VapoBlock
45 mm	Puitkarkass 45 x 45 s. 600 / mineraalvill ISOVER U Frame Protect 50mm
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN
13 mm	Kipsplaat Gyproc GN

Tulepüsivusklass: REI 60
U-arv: 0,151 W/m²K

Tingimused:

Koormus: 52,6 kN/m

Seina kõrgus: 3 m

Puidu tugevusklass: C24

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K.