


Objekt	Sisu Sooja ruumi põrand, R/B-plaat pinnasel	
Projekteerija	Töö nr	AP 1101A
	Kuupäev	

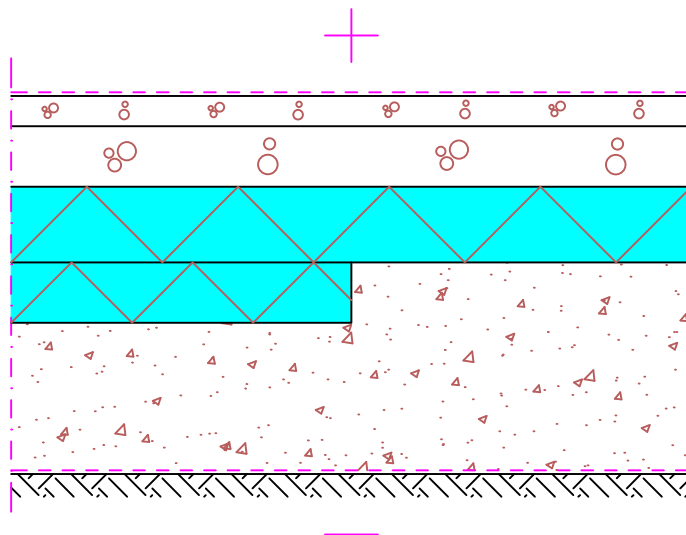

Konstruksioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- 40 mm Tasandusbetoon (vajadusel)
- R/B-plaat, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 100 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N sisedal
- 180 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N ühe meetri laiuselt äärealas
- >200 mm Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas (savi, drenitud liiv või kruus), kaldega дренаaži 1:100

U-arv: äärealal 0,16 W/m²K
 seespool 0,16 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K.