


Objekt	Sisu Sooja ruumi põrand, R/B-plaat pinnasel	
Projekteerija	Töö nr	AP 1101B
	Kuupäev	

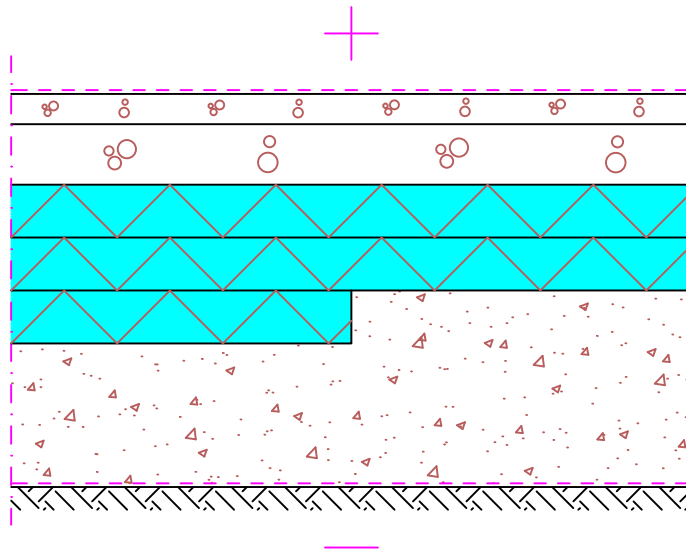

Konstruksioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- 40 mm Tasandusbetoon (vajadusel)
- R/B-plaat, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 140 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N sisealal (2 x 70 mm)
- 210 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N ühe meetri laiusel äärealal (3 x 70 mm)
- >200 mm Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas (saviliiv, liiv, drenitud liiv või kruus, moreen), kaldega drenaaži 1:100

U-arv: äärealal 0,15 W/m²K
 sisealal 0,16 W/m²K