


Objekt	Sisu Sooja ruumi põrand, R/B-plaat pinnasel	
Projekteerija	Töö nr	AP 1101C
	Kuupäev	

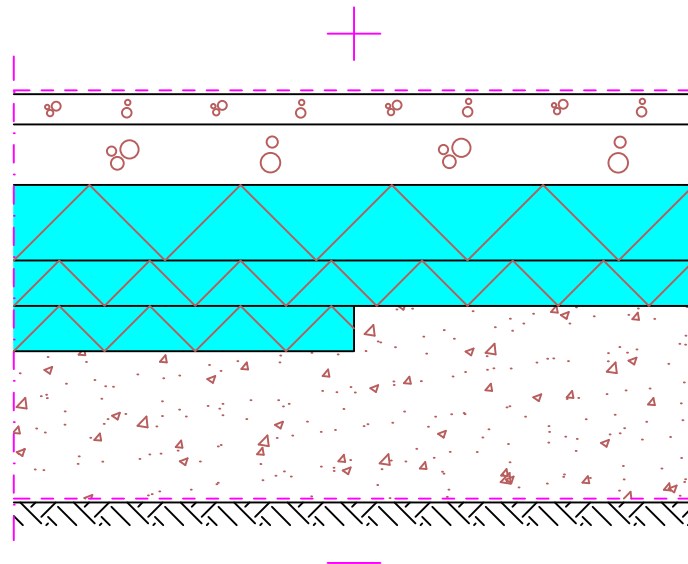

Konstruksioon ülevalt alla:

Viimistlus vastavalt seletuskirjale

40 mm Tasandusbetoon (vajadusel)

R/B-plaat, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele

160 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N keskosas (100 mm + 60 mm)

220 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N ühe meetri laiusel äärealal
(100 mm + 60 mm + 60 mm)

>200 mm Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
Filterkangas (vajadusel)
Aluspinnas (kivi)

U-arv: äärealal $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
sisealal $0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$