


Objekt	Sisu Sooja ruumi puidust konstruktsiooniga tuulutatav põrand	
Projekteerija	Töö nr	AP 2102
	Kuupäev	

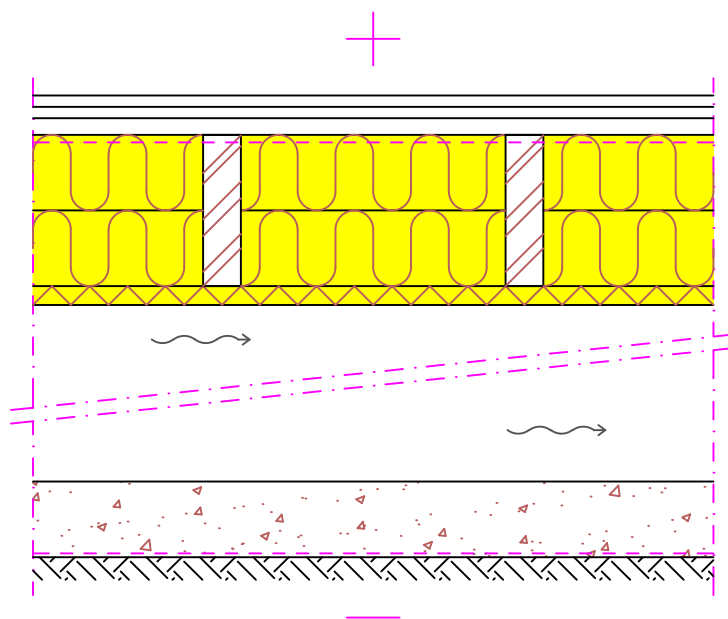

Konstruktsioon ülevalt alla:

	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
2*15 mm	Gyproc GL 15 põrandaplaat
22 mm	Hõrelaudis min 22x100 mm, samm 300 mm
	Aurutõke ISOVER VARIO
200 mm	Põrandasoojustus ISOVER KL 33 + kandekonstruktsioon, siin 50x200mm, samm 400 mm
25 mm	Soojustus/tuuletõkkeplaat ISOVER RKL 31
>800 mm	Ventileeritav vahe
	Kapillaartõusu takistav kiht, näiteks kergkruus
	Filterkangas (vajadusel)
	Aluspinnas
	U–arv 0,17 W/m ² K

U–arvu parandustegur $\Delta U = 0,000 \text{ W/m}^2\text{K}$.