


Objekt	Sisu Sooja ruumi tuulutatav põrand R/B-õõnespaneelil	
Projekteerija	Töö nr	AP 2201
	Kuupäev	

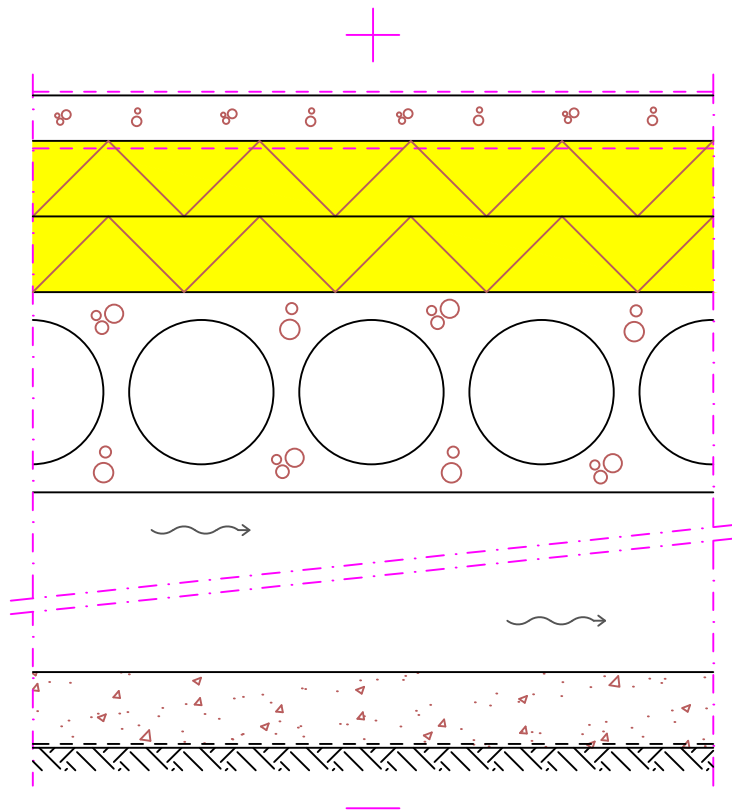

Konstruksioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 - R/B-valu vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 - Filterkangas
 - 200 mm Koormustaluv soojustus ISOVER OL-P 100 mm + 100 mm
 - >800 mm Kandekonstruksioon R/B-õõnespaneel, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 - Tuulutatav ruum, tuulutusavade pind alla 8 promilli põranda pindalast
 - Kapillaartõusu takistav kiht, nt kergkruus
 - Filterkangas (vajadusel)
 - Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100
- U-arv 0,17 W/m²K