


Objekt	Sisu	Sooja ruumi tuulutatav põrand R/B-õõnespaneelil
Projekteerija	Töö nr	AP 2301
	Kuupäev	

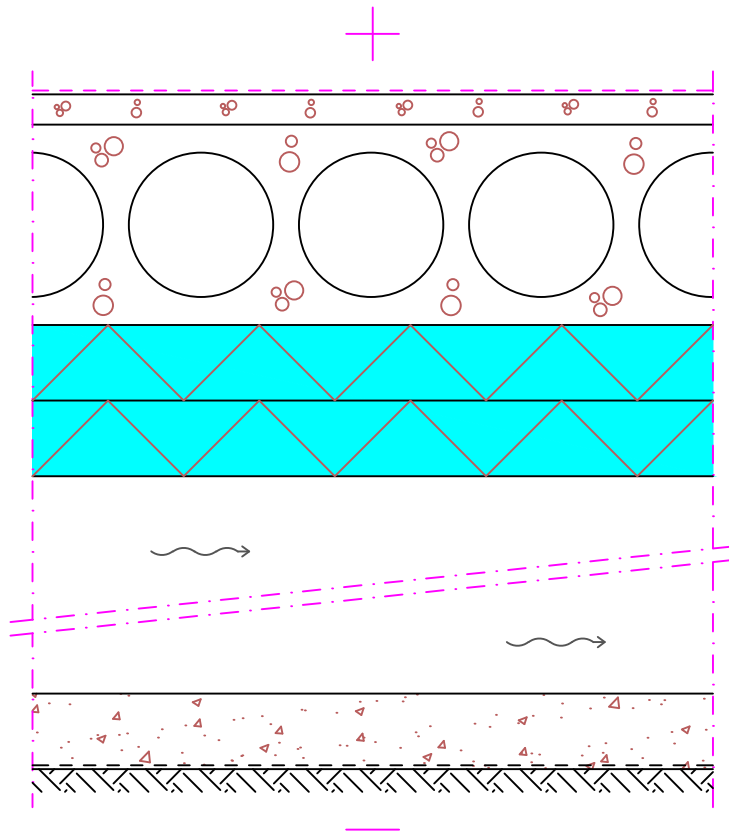

Konstruksioon ülevalt alla:

- 40 mm Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- Tasandusbetoon
- Kandekonstruksioon R/B-õõnespaneel, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 200 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N, mehaaniliselt kinnitatud, kinnitusi väh. 4 tk/m<sup>2</sup>
- >800 mm Ventileeritav vahe
- Masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks kergkruus
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100

U-arv 0,17 W/m<sup>2</sup>K