


Objekt	Sisu Sooja ruumi tuulutatav põrand Kertopuust taladel	
Projekteerija	Töö nr	AP 3101B
	Kuupäev	

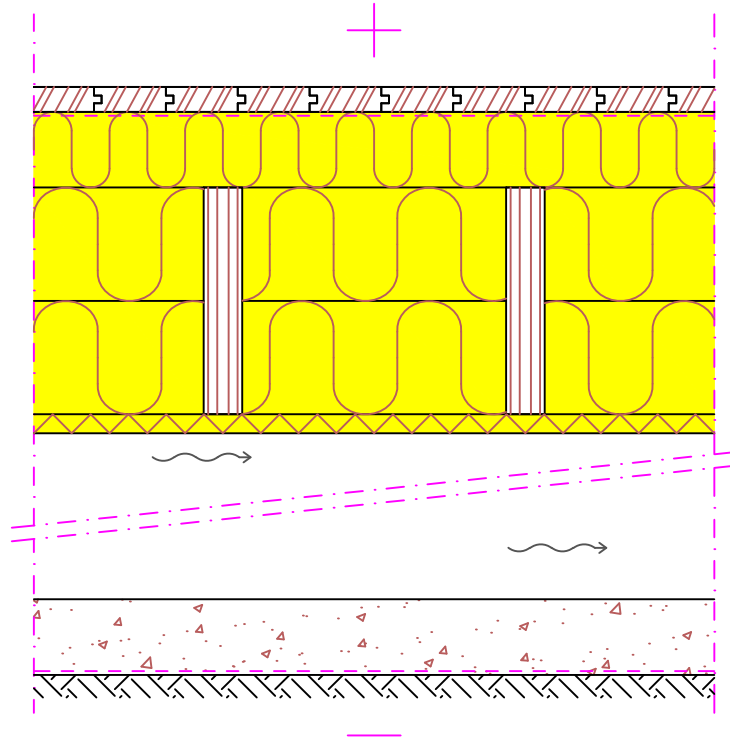

Konstruktsioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
- 33 mm Põrandalaudis 33x95 mm, sulundlaudis
- Aurutõke ISOVER VARIO
- Alapõhja kandekonstruktsioon vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
- 100 mm Põrandasoojustus ISOVER KL 33 + laagid 50x100 mm, samm 600 mm
- 300 mm Põrandasoojustus ISOVER KL 33 + kandekonstruktsioon; siin Kerto-S 51x300mm, samm 400 mm
- 25 mm Soojustus/tuuletõkkeplaat ISOVER RKL 31-EJ
- >800 mm Ventileeritav vahe
- Kapillaartõusu takistav kiht, näiteks kergkruus
- Filterkangas (vajadusel)
- Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100

Soojajuhtivus:

U-arv 0,09 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = 0,000$ W/m²K.