


Objekt	Sisu Sooja ruumi tuulutatav põrand R/B-õõnespaneelil	
Projekteerija	Töö nr	AP 3301
	Kuupäev	

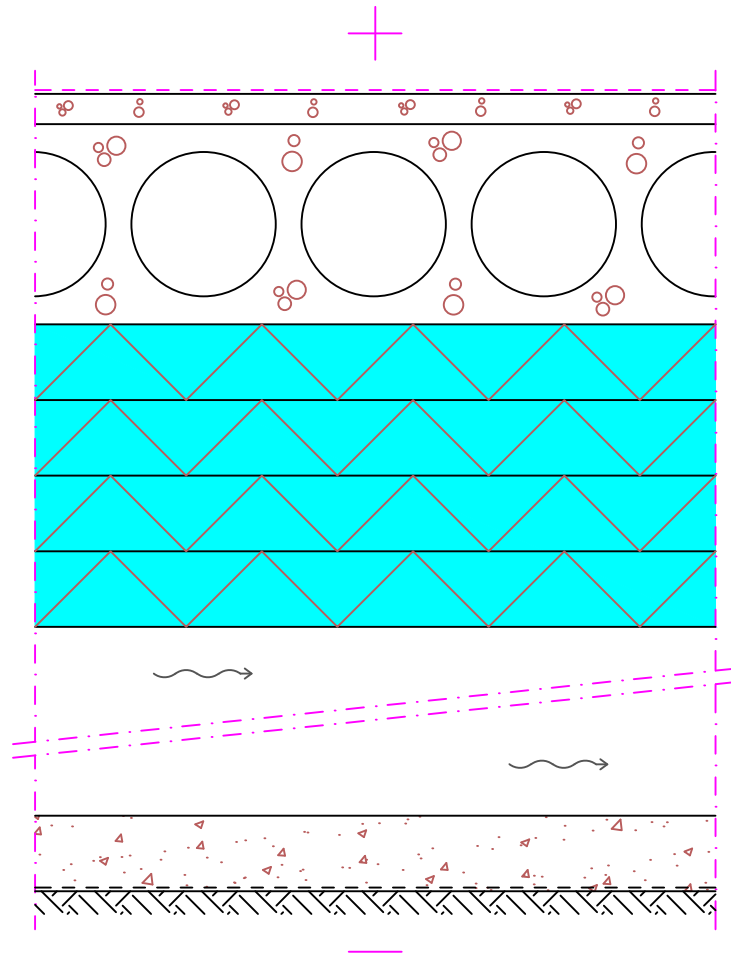

Konstruktsioon ülevalt alla:

- Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 - 40 mm Tasandusbetoon
 - Kandekonstruktsioon R/B-õõnespaneel, vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
 - 400 mm Põrandasoojustus STYROFOAM 250 SL-A-N, kinnitusedetailid väh. 4 tk/m²
 - >800 mm Ventileeritav vahe
 - Kapillaartõusu takistav kiht, näiteks kergkruus
 - Filterkangas (vajadusel)
 - Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100
- U-arv 0,09 W/m²K

U-arvu parandustegur $\Delta U = \Delta U_f = 0,004 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mehhaanilised kinnitused läbi isolatsioonikihi.