


Objekt	Sisu Poolsooja ruumi välissein, kergbeoonplokkssein, krohvitud fassaad	
Projekteerija	Töö nr	PLUS 5401A
	Kuupäev	

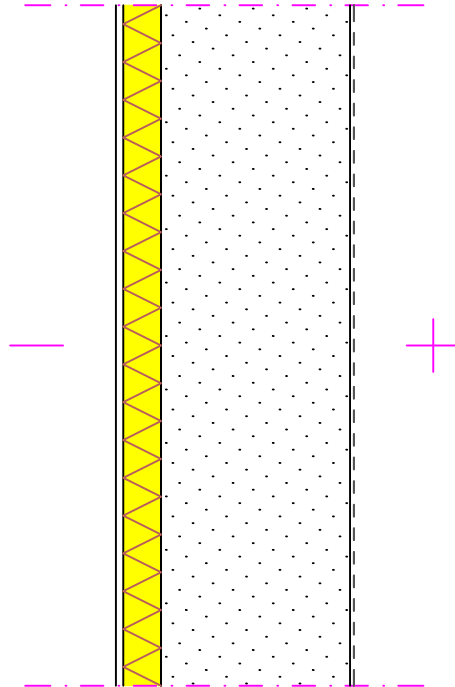

50 mm Kolmekihiline krohv Weber Thermoroc, vastavalt tootja juhistele
Soojustus ISOVER FS5+
Kandev kergbetoonplokk vastavalt ehitustehnilistele tingimustele; 250 mm
Viimistlus vastavalt seletuskirjale

U–arv 0,26 W/m²K

Soojusjuhtivus:

VARIANT	ISOLATSIOONIKIHT	U–ARV
A	ISOVER FS5+ 50mm	U=0,26 W/m ² K
B	ISOVER FS5 70mm	U=0,24 W/m ² K
C	ISOVER FS30 70mm	U=0,24 W/m ² K

U–arvu parandustegur $\Delta U = \Delta U_f = 0,004 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mehhaanilised kinnitused läbi isolatsioonikihi.