


Objekt	Sisu Tulepüsivusjoonised Puitkarkass-vaheseinad	
Projekteerija	Töö nr	TU_VS6
	Kuupäev	

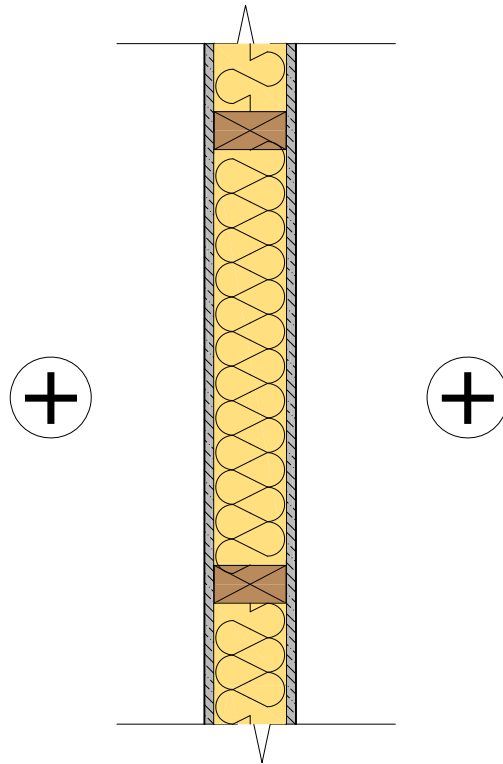

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13 mm Viimistlus vastavalt seletuskirjale
 Kipsplaat GYPROC GN13
 ≥ 95 mm Puitkarkass vähemalt 45x95 mm, s.600mm + mineralvill ISOVER U FRAME PROTECT
 vastavalt karkassi paksusele
 13 mm Kipsplaat GYPROC GN13
 Viimistlus vastavalt seletuskirjale

Tulepüsivusklass: REI 30
 Testiraport: VTT-C-2149-07
 Lubatud maksimaalne kõrgus: 3000 mm
 Karkassiruum täies mahus täidetud isolatsioonimaterjaliga !