


Objekt	Sisu Tulepüsivusjoonised Puitkarkass-vaheseinad	
Projekteerija	Töö nr	TU_VS7
	Kuupäev	

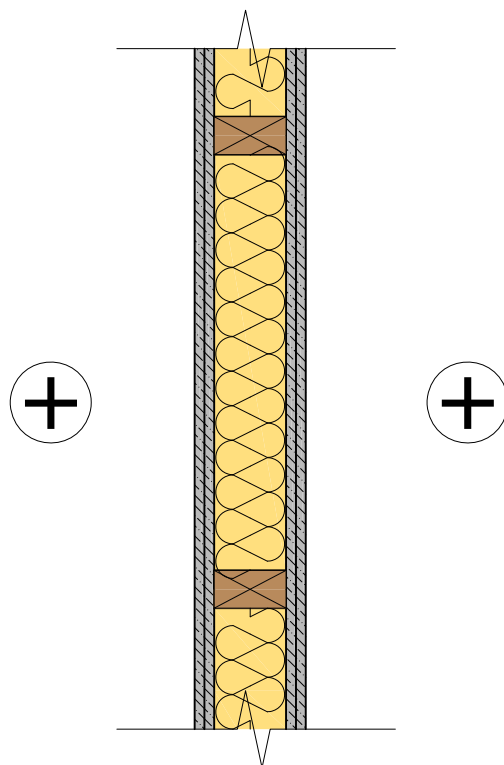

KONSTRUKTSIOON VASAKULT PAREMALE:

13+13 mm	Viimistlus vastavalt seletuskirjale
≥95 mm	2 x kipsplaat GYPROC GN13
	Puitkarkass vähemalt 45x95 mm, s.600mm + mineraalvill ISOVER U FRAME PROTECT
	vastavalt karkassi paksusele
13+13 mm	2 x kipsplaat GYPROC GN13
	Viimistlus vastavalt seletuskirjale

Tulepüsivusklass: REI 30

Testiraport: VTT-C-2149-07

Lubatud maksimaalne kõrgus: 4000 mm

Karkassiruum täies mahus täidetud isolatsioonimaterjaliga !